
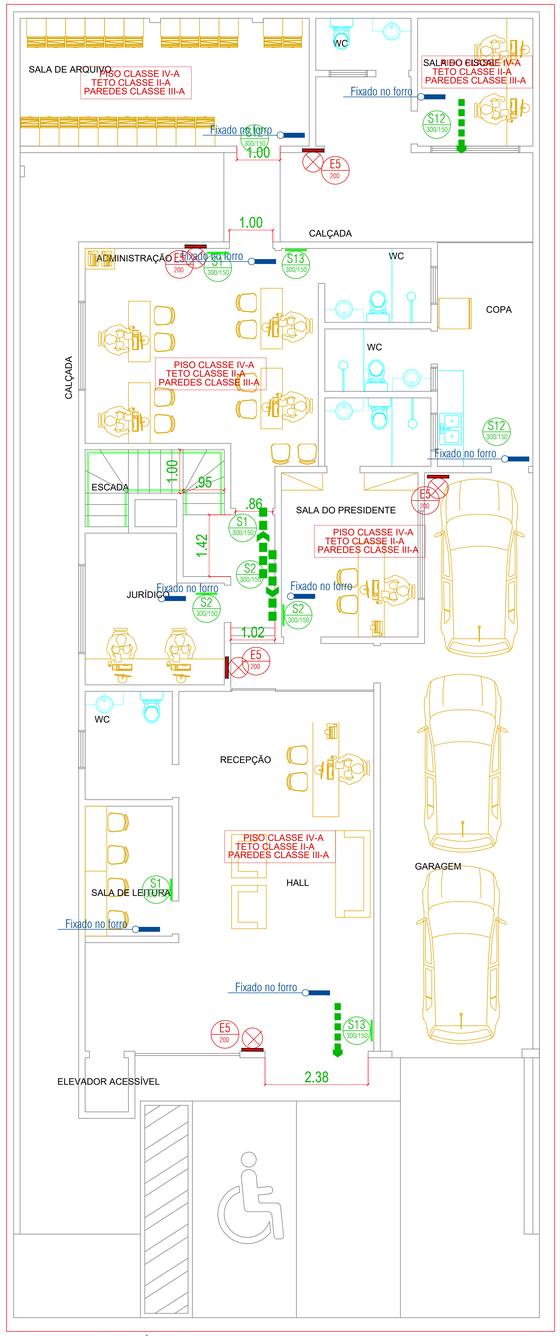



PLANTA BAIXA - TÉRREO

ESCALA _____ 1/50

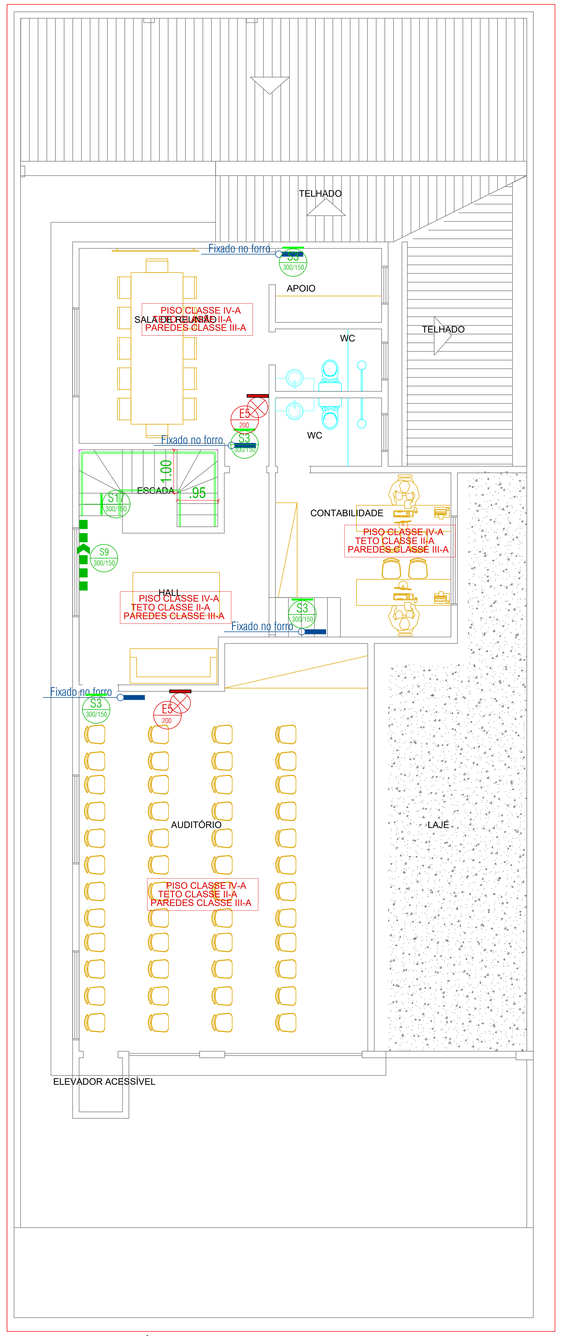

PLANTA BAIXA - TÉRREO

ESCALA _____ 1/50


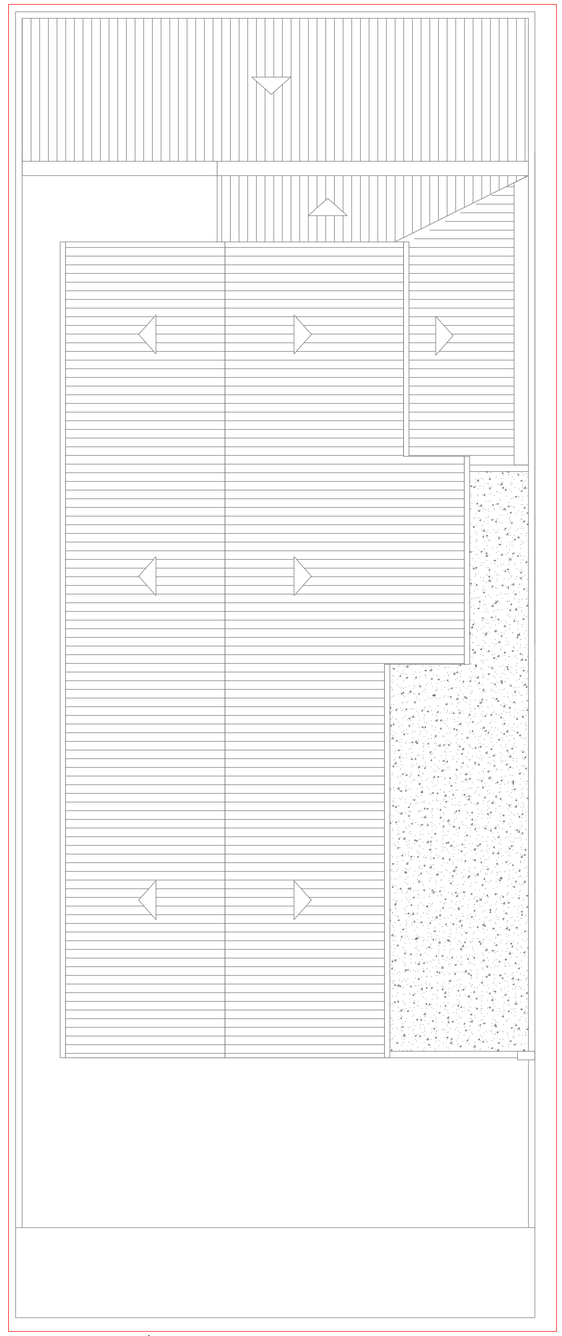


PLANTA BAIXA - TÉRREO


ESCALA _____ 1/50

Sinalização de Orientação e Salvamento (h = 1,80 m)

CÓDIGO L/H (mm)

S1		Saída de emergência	Símbolo: retangular Fundo: verde Pictograma: fotoluminescente nas medidas de22 cm x 11 cm	Indicação do sentido (esquerda ou direita) de uma saída de emergência Dimensões mínimas: L = 2,0 H
S2				Indicação do sentido (esquerda ou direita) de uma saída de emergência Dimensões mínimas: L = 2,0 H
S3				Indicação de uma saída de emergência a ser afixada acima da porta, para indicar o seu acesso
S8		Escada de emergência		Indicação do sentido de fuga no interior das escadas Indica direita ou esquerda, descendo ou subindo O desenho indicativo deve ser posicionado de acordo com o sentido a ser sinalizado
S12		Saída de emergência	Símbolo: retangular Fundo: verde Mensagem "SAÍDA" e ou pictograma e ou seta direcional: fotoluminescente, com altura de letra sempre > 50 mm	Indicação da saída de emergência, utilizada como complementação do pictograma fotoluminescente (seta ou imagem, ou ambos)
S13				
S17		Número do Pavimento	Símbolo: retangular ou quadrado Fundo: verde Mensagem indicando número do pavimento,pode se formar pela associação de duas placas (por exemplo: 1º + SS = 1º SS), se necessário	A sinalização de identificação dos pavimentos no interior da caixa de escada de emergência deve estar instalada junto à parede, sobre o patamar de acesso de cada pavimento
E5		Extintor de Incêndio	Símbolo: quadrado Fundo: vermelho Pictograma: fotoluminescente C/ medidas indicadas	Indicação de localização dos extintores de incêndio
M1		Indicação dos sistemas de proteção contra incêndio existentes na edificação	Símbolo: retangular ou quadrado Fundo: verde Mensagem escrita referente aos sistemas de proteção contra incêndio existentes na edificação, o tipo de estrutura e os telefones de emergência Letras: brancas	Na entrada principal da edificação
M2		Indicação da capacidade de público	Símbolo: retangular ou quadrado Fundo: verde Mensagem escrita referente à capacidade de público e telefone de emergência. Letras: brancas	Nas entradas dos locais de reunião de público e, nas entradas dos setores
M3		Aperte e empurre o dispositivo de abertura da porta	Símbolo: retangular Fundo: verde Mensagem escrita "Aperte e Empurre", fotoluminescente Letras: brancas	Nas entradas dos locais de reunião de público e, nas entradas dos setores
C1		Direção de rota de saída	Símbolo: retangular Fundo: verde Pictograma: Fotoluminescente	Nas paredes, próximo ao piso, e/ou nos pisos de rotas de saída


SISTEMA	SÍMBOLO	DENOMINAÇÃO
EXTINTORES		EXTINTOR PORTÁTIL DE PÓ TIPO ABC 4 kg, CAPACIDADE EXTINTORA 2-A:20 BC
ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA		BLOCO AUTONÔMO - EMPALUX modelo IE 33001 60 LEDS,12 VCC, 1,5W/ h=2,90 m
SAÍDAS DE EMERGÊNCIA		ROTA DE FUGA - DIREÇÃO A SEGUIR
		ROTA DE FUGA - SAÍDA FINAL



ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA (BLOCO AUTÔNOMO)

Tipo de luminárias	Bloco autônomo com fonte de energia própria
Tipo de lâmpada	60 LEDs
Potencia em watts	1,5 w
Alimentação	110/220V (automático)
Fluxo Luminoso	Fluxo luminoso nominal - Max 720 lm - Min 360 lm
Vida útil do elemento gerador de luz	6 horas para LEDs na função brilho intenso ou 12 horas para LEDs na função brilho suave





JK ENGENHARIA E PROJETOS
Av.Dom Pedro I, 719, Sala 104 CXPTS 13, CentroJoão Pessoa - PB
Fones: (83) 99848-2249
e-mail: contato.jkengenhariaeprojetos@gmail.com
Kássio Fernando
Engenheiro Colaborador
Iury Grecia
Responsável Técnico

Projeto: Reforma e Ampliação do CRQ da 19ª Região
Prop. - Conselho Regional de Química 19ª Região
Local: R. Pres. Kenedy, 500, Tambauzinho, João Pessoa/PB

PROJETO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO

Prancha 01/01

Versão:	Data:	Nº projeto:	Revisão:	Escala:
01	Outubro/2020	001	Iury Grecia	INDICADAS